


Восстановление гидроизоляции резервуаров после "рулонки"

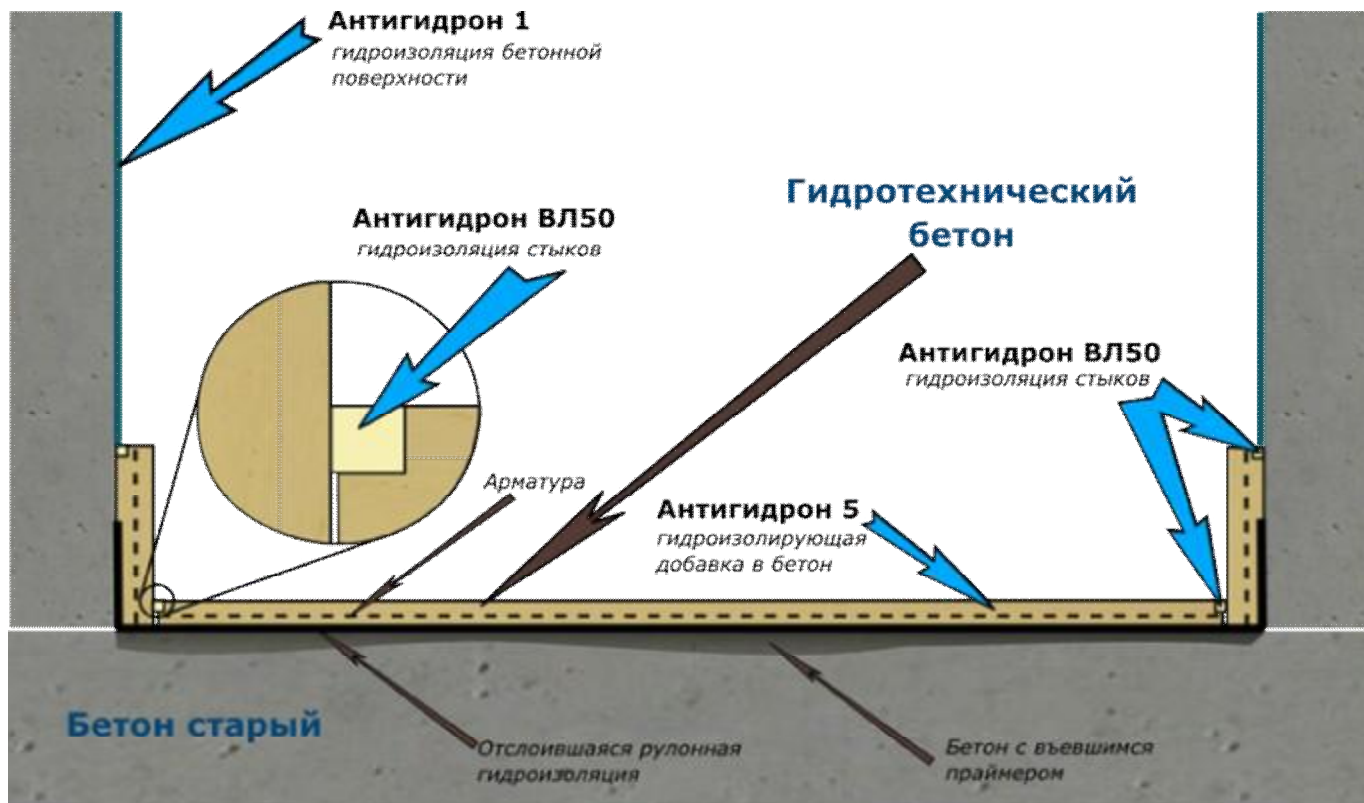

1. Гидротехнический бетон (прочность не менее В25) с водоцементным соотношением не более 0,4 с добавкой Антигидрона 5 "Жидкий гиперконцентрат" (расход - 4 л на кубометр бетонного раствора). Минимальная толщина по дну и по стенам - 100 мм.
2. Типовое сечение штрабы под заделку и гидроизоляцию стыков стены с дном - 30x30 мм (расход Антигидрона ВЛ50 - 1,71 кг на погонный метр).
3. Типовой расход Антигидрона 1 при гидроизоляции бетонных резервуаров - 3,5 кг/м² (в два слоя - кистью и шпателем).